


Instrukcja technologiczna dotycząca składowania, przenoszenia i montażu oraz użytkowania w okresie zimowym płyt peronowych typu P (standard dostateczny wg Id-22) z betonowym pasem bezpieczeństwa - 40 cm w odległości od krawędzi 1,5 m oraz linią ostrzegawczą malowaną farbą chemoutwardzalną -20 cm.

Składowanie.

- składowanie płyt powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu
- płyty peronowe należy składować w pozycji wbudowania (wierzchnią stroną do góry)
- płyty należy przewozić ułożone na środkach transportu max. do wysokości 6 warstw (na magazynie składowym układać max do 10 warstw - na utwardzonym podłożu)
- każda płyta powinna spoczywać na dwóch przekładkach drewnianych o przekroju 5x5 cm ułożonych w kierunku poprzecznym do długości elementu
- **przekładki w kolejnych warstwach należy układać ściśle w pionie jedna nad drugą!**
- niedopuszczalne jest inne usytuowanie przekładek, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elementu (pęknięcia)

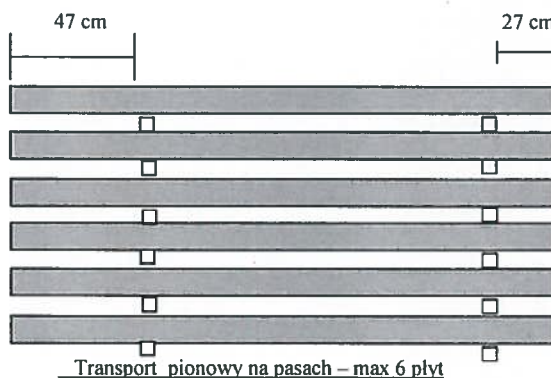

Transport poziomy i pionowy płyt peronowych .

- Do podnoszenia pojedynczej płyty należy używać system transportowy typu Pfeifer lub Schroeder (kotwy i pętla transportowa) oraz specjalnego zawiesia belkowego (nośność jednej kotwy transportowej RD16-1,2 t).
- transport płyt środkami przewozowymi powinien odbywać się przy użyciu zabezpieczeń uniemożliwiających przemieszczanie się wyrobów
- rozładunek ze środków przewozowych odbywać się powinien przy użyciu odpowiednich zawiesi pasowych lub specjalnych trawersów
- **jednorazowo należy podnosić trawersem za kotwy transportowe tylko jeden element!.**
- **przy podnoszeniu pasami, podnosić max. 6 płyt,**
- przy układaniu płyt peronowych zabrania się ich dobijania (np. ciężkim młotem) co może być przyczyną ich pęknięcia i wyszczerbienie krawędzi
- urządzenia dźwigowe należy stosować o udźwigu dostosowanym do masy elementu.

Użytkowanie w okresie zimowym .

W okresie zimowym w celu uniknięcia uszkodzenia wierzchniej warstwy płyt zabrania się skuwania warstwy lodu lub ubitego śniegu z powierzchni płyt peronowych za pomocą ostrych narzędzi np. łomy, łopaty. Do odgarniania śniegu i usuwania zmarzliny lodowej należy stosować profesjonalne narzędzia ręczne (plastikowe wykończenia krawędzi) lub odśnieżarki mechaniczne, które nie spowodują uszkodzeń na powierzchni płyty. Do zimowego utrzymania nawierzchni zaleca się stosowanie środków chemicznych opartych na bazie: kwasów mrówkowych, octanów wapniowo - magnezowych, mocznika. Środki te są równie skuteczne co chlorki lecz mniej destrukcyjne dla samej nawierzchni betonowej (mleczka). Dopuszcza się również stosowanie środków odladzających w postaci chlorku sodu NaCl, chlorku wapnia CaCl₂ lub ich mieszaniny (stosowanie kryteriów oceny zgodności dot. mrozoodporności nawierzchniowej podanej w normie PN-EN 1339 - zał. D). Do uszorstnienia powierzchni peronu w sezonie zimowym można stosować również piasek fr. 0-2mm. Ewentualne przebarwienia na powierzchniach płyt spowodowane warunkami atmosferycznymi (opady, słońce, wykwity wapienne) nie zmieniające cech fizycznych betonu oraz tworzywa sztucznego- nie podlegają reklamacji.

Kielce dn. 5.04.2017

Opracował:

GŁÓWNY TECHNOLOG
[Signature]
Inż. Tomasz Wrona